


产品示意图:

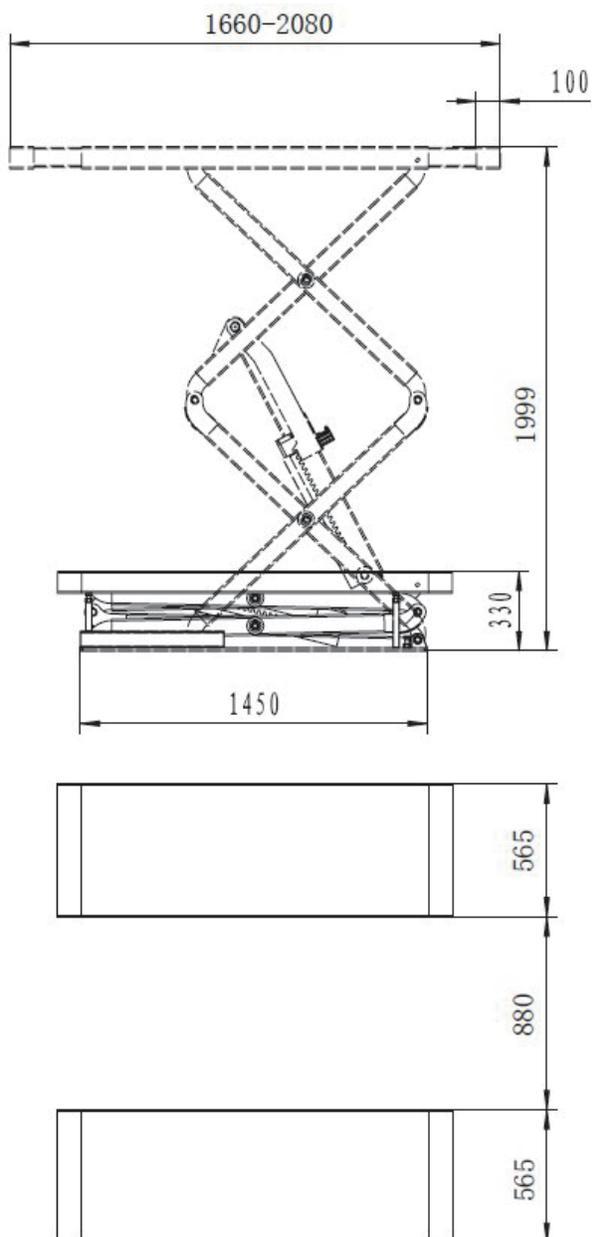

### 3.2 安装准备

#### 基础要求:

- 预埋控制台至基础地坑和两地坑间的不小于  $\Phi 100\text{mm}$  的 PVC 管, 以便油管、气管和电线联接
- 连接至控制台的电源 (400V 或 230V15A)
- 连接至控制台的压缩空气进气管 ( $\Phi 8 \times 6\text{mm}$ )

